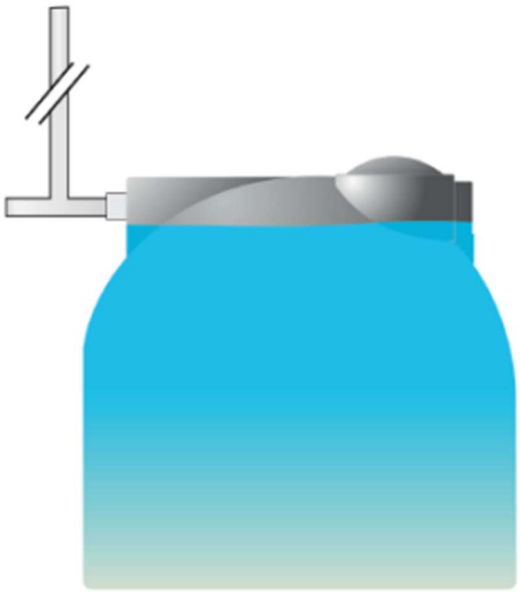

FOSA ACUMULACIÓN FAC

Equipo estanco de Polietileno de alta densidad monobloque con tapa registrable destinado a la acumulación de aguas.

- Es un equipo destinado a almacenar las aguas residuales cuando no está previsto el vertido de las aguas.
- Las aguas llegan a la fosa de acumulación en la que quedan retenidas.
- Cuando se llena el equipo debe procederse al vaciado del mismo. Por ello, cuanto más grande sea la fosa de acumulación, mayor es el espacio destinado a la acumulación de aguas residuales disminuyendo la frecuencia de vaciado.
- El equipo puede recibir todas las aguas de la vivienda excepto las pluviales.
- Estas fosas de acumulación están fabricadas en polietileno de alta densidad y volúmenes de 1 a 10 m3, con boca de hombre de 600 mm.
- Los depósitos FAC2000 y referencias superiores disponen de marcado CE, según norma UNE EN12566-1.

Reg. Merc. de Málaga - Tomo 3222 - Libro 2135 - Folio 105, Sección 8ª. Hoja MA-60896, Inscrip. 1ª. CIF A92388776

Concepto	Código	Volumen (m^3)	Marcado	Ø TUBO E-S (mm)	A (mm)	Ø (mm)	H (mm)
Fosa Acumulación FAC1000 1,0 m^3	35243	1,00	-	110	1.125	1.160	1.350,00
Fosa Acumulación FAC1500 1,5 m^3	55720	1,50	-	110	1.060	1.550	1.300,00
Fosa Acumulación FAC2000 2,0 m^3 CE	0407014	2,00	CE	110	1.300	1.550	1.555,00
Fosa Acumulación FAC3000 3,0 m^3 CE	0407015	3,00	CE	110	1.290	1.930	1.535,00
Fosa Acumulación FAC4000 4,0 m^3 CE	19214	4,00	CE	110	1.640	1.930	1.875,00
Fosa Acumulación FAC5000 5,0 m^3 CE	13392	5,00	CE	110	1.995	1.930	2.235,00
Fosa Acumulación FAC6000 6,0 m^3 CE	55721	6,00	CE	110	1.705	2.400	1.980,00
Fosa Acumulación FAC8000 8,0 m^3 CE	55478	8,00	CE	110	2.160	2.400	2.395,00
Fosa Acumulación FAC10000 10,0 m^3 CE	13393	10,00	CE	160	2.630	2.400	2.870,00

DIMENSIONES

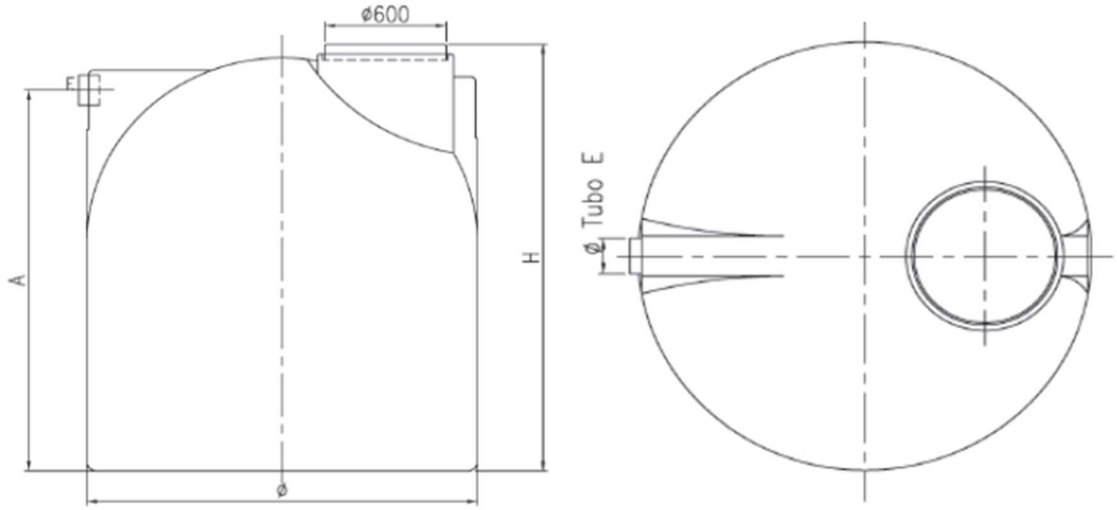

MANTENIMIENTO

• El mantenimiento consiste en el vaciado de los efluentes acumulados en la fosa a través de la tapa de registro, o mediante conexión a racor bombero (bajo pedido) referencia OD4BB.

• La frecuencia de vaciado dependerá del volumen del equipo y del caudal que llegue a ésta.

INSTALACIÓN

Se seguirán las indicaciones recogidas en el «Manual de Instrucciones de Instalación, Requisitos y recomendaciones para la instalación de depósitos de polietileno», suministrado con el equipo.

OPCIONES

- Bajo pedido, se puede suministrar un sistema de recogida de fangos equipado con racor de bombero de 2''1/2, referencia OD4BB de para facilitar la conexión con el camión de recogida.
- Alarma de nivel.